

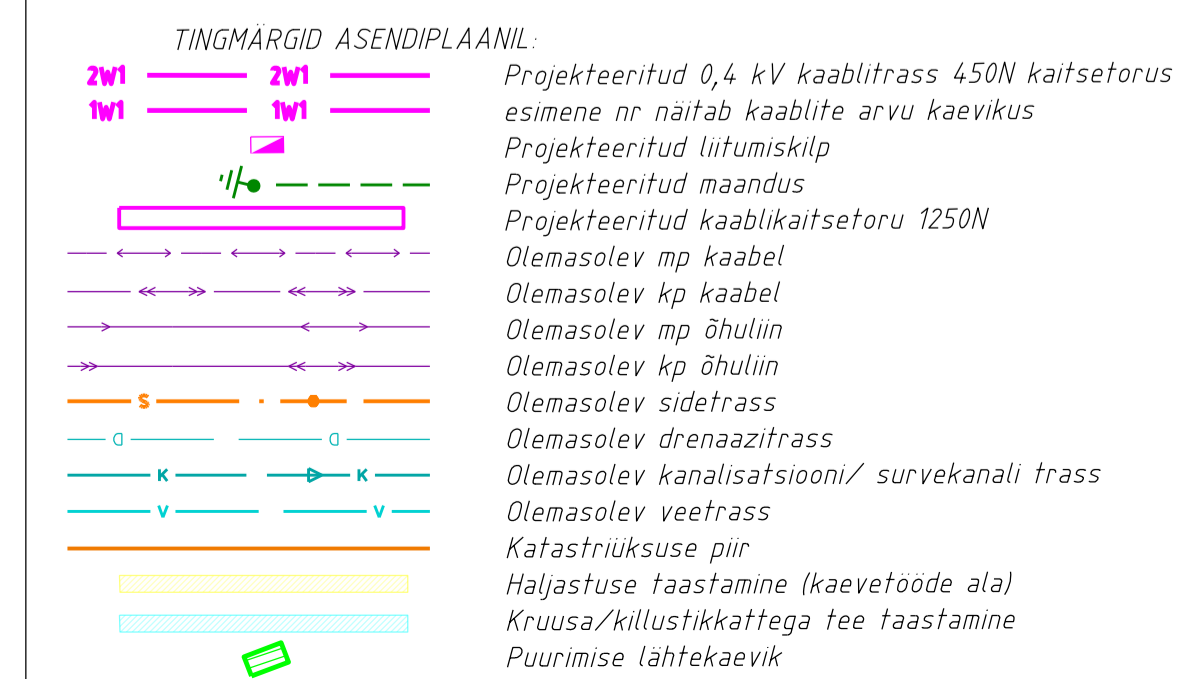


- Märksused:
1. Projekt on teostatud digitaliseeritud alusplaani vastavalt Elektrilevi OÜ poolt väljastatud projekterimisülesandele nr 464460.
  2. Kaablite ja elektriseadmete paigaldamisel järgida kehtivates normdokumentides sätestatud ja valmistajehase nõudeid.
  3. Enne ehitustööde algust tuleb projekteeritud kaabli trassi asukoht looduses maha märkida.
  4. Maakaabel paigaldada kogu mähis kaitsetorusse 0,7 m sügavusele või vastavalt joonisel viidatule.
  5. Kõik trassid on kooskõlastatud maomanikega ning teiste kommunikatsioonide valdajatega.

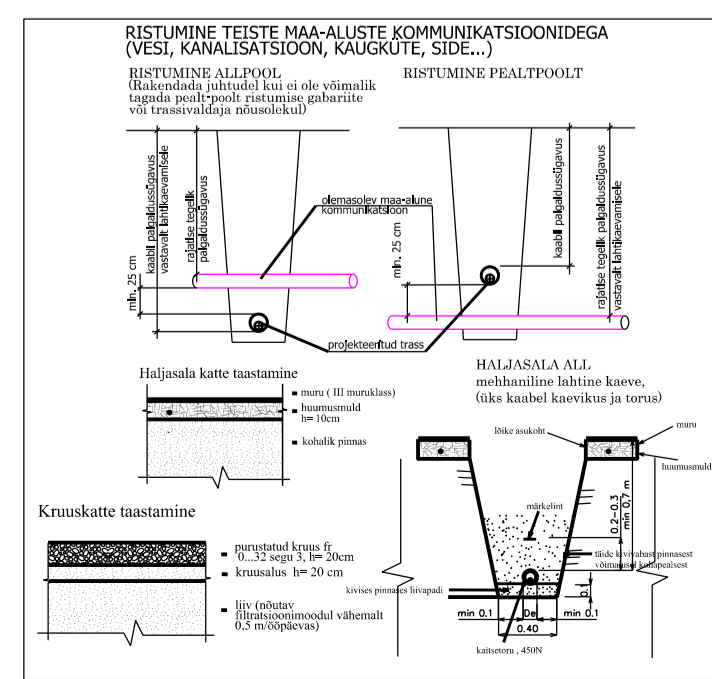

LK227035  
Kilbi ukse avanemissuund teostada tee poole  
Kilbi umbrus puhastada võsast  
Rajada potentsiaalitasandusnõrgiga maanduspaigaldis  
Paigaldada kõri taristu kaablid 0,50 am  
Kõri ots tuua maapinnale ning isoleerida.  
Liitumiskilbi tagakülje tsentri koordinaadid  
X=654453,92  
Y=687036,49

Tellijä: Elektrilevi OÜ	Address: Põlevälite 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 26.01.2024
Töö nimetus: Kulla tee kinnistu liitumine elektrivõrguga Kuru küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond. LC0638	Reg nr: 12688881	Töö nr: 23-200
Joonise nimetus: Asendiplaan	Telefon: +372 5534119	Joon nr: 001
	e-mail: jaanus@stromtec.ee	Mõõtkava: M1:500 A1
	Projekteerija: Jaanus Kaldoja	

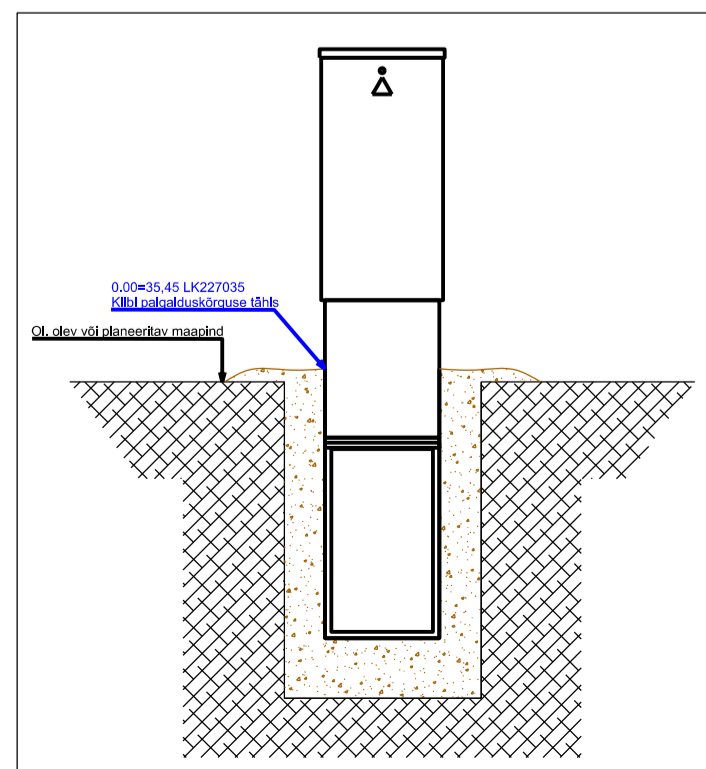